OP01130-26 真鍮
OP01130-27 ニッケル

¥45,000 ランプ別 トランス別

- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W　►P.685
- 本体 / 真鍮塗装仕上、ニッケルはメッキ仕上
- カバー / 強化ガラス
- ダウントランスOP01100・0459別
- 水中形
- コード長さは5m
- 本品の取付けは電気設備技術基準に規定された設備工事を行ってください

OP01131-27 ニッケル
OP01131-26 真鍮

¥45,000 ランプ別 トランス別

- シールドレイハロゲン球
  GU5.3　12V50W　►P.685
- 真鍮塗装仕上、ニッケルはメッキ仕上
- ダウントランスOP01100・0459別
- 水中形
- コード長さは5m
- 本品の取付けは電気設備技術基準に規定された設備工事を行ってください

取付けスタンド

OP01129-45 ステンレス

¥3,800

- ステンレス
- ボルト付けピッチ

水中用ダウントランス（12V50W）
調光可能（白熱電球専用）タイプ

OP01100-70 ¥26,000

- 寸法 / L100・W100・H100
- 質量 / 2.5kg
- 水中形
- コード長さは電源側2mキャップ付・出力側1m

他のトランス・トランスデータ► P.677

OP01130・OP01131 施工ガイド（必ず取扱説明書をご覧ください）

●この器具は水中照明専用です。水中以外では使用しないでください。
●真水・一般水専用水中照明器具です。真水・一般水以外の水中（塩水、温泉水など）や流れの激しい水中には設置しないでください。
●水深1mまでで、水温40℃以下の場所に設置してください。**許容範囲を超えると、浸水、絶縁低下による感電の原因となります。**

●設置場所と条件は下記の通りです。確認してください。

設置場所	噴水、池
水質	一般水道、自然水
水温	40℃以下
最大設置深さ	水深1mまで
最小設置深さ	15cm以上

※人が入る恐れのある場所には設置しないでください。
※塩素濃度が0.4mg /ℓ以内でご使用ください。
●電気配線工事は電気設備技術基準、内線規定に従って行ってください。
●施工は防水処置が重要になりますので、設置場所の施工を担当される建築施工業者様と十分相談してから行ってください。

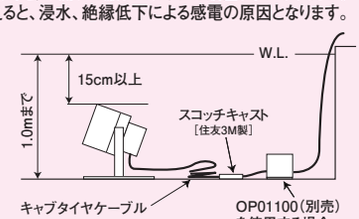

最大配線長さは5mまでです。灯具を水中より引き上げて電球交換などの保守・点検ができるように、灯具の設置水深＋1m程度の長さのケーブルを巻いて設置してください。

お願い
●この灯具は、水中専用です。空気中での点灯検査は1分以内としてください。空気中で長時間点灯しますと、器具が異常過熱し損傷します。
●電源投入前に、必ず灯具が水面下にあることを確認してください。渇水の恐れのある場所では、渇水を検知して電源を切るか、管理者に異常を警告する等の保護対策を必ず実施してください。